



WM SISTEMAS E PAINÉIS

00	VERSÃO PARA APROVAÇÃO	14/02/2025	Welder M.
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	NOME
		CLIENTE:	IS <small>INSTALL SYSTEM</small> Alfa.Realty
		PROJETO:	LUX ALTO DA LAPA
EMPRESA: WM SISTEMAS E PAINÉIS		DESENHO:	Welder Mesquita / William Silva
ENDEREÇO: AV. Bertioga, N°1695 - Vila Tupi - Várzea Paulista/SP		ENG. RESPONSÁVEL:	Wellington Barbosa
CONTATOS: (11) 4587-8223 - (11) 9 7170-2721 - contato@wmsistemasepainéis.com.br - www.wmsistemasepainéis.com.br		DATA: 14/02/2025	FOLHA: 1/6
		ESCALA: S/ ESCALA	REFERÊNCIA: ACO-ELE-LO-102-DIA-R00

CLIENTE: IS INSTALL SYSTEM Alfa.Realty

PROJETO: LUX ALTO DA LAPA

ITEM: QT-BARRILETE

REFERÊNCIA: ACO-ELE-LO-102-DIA-R00

EMPRESA: WM SISTEMAS E PAINÉIS

ENDEREÇO: AV. Bertioga, N°1695 - Vila Tupi - Várzea Paulista/SP

CONTATOS: (11) 4587-8223 - (11) 9 7170-2721 - contato@wmsistemasepainéis.com.br - www.wmsistemasepainéis.com.br


DESENHO: Welder Mesquita / William Silva

ENG. RESPONSÁVEL: Wellington Barbosa


DATA: 14/02/2025

FOLHA: 1/6


ESCALA: S/ ESCALA

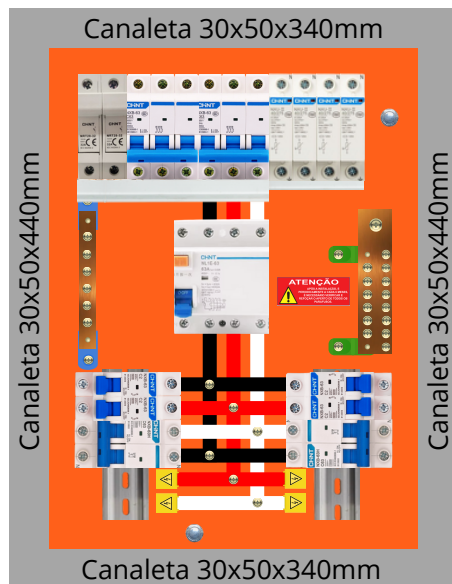

VISTA FRONTAL INTERNA

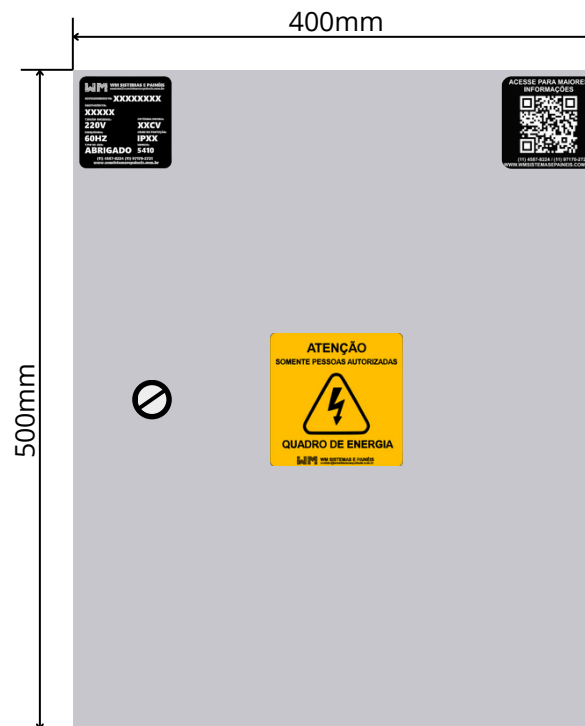


VISTA FRONTAL EXTERNA

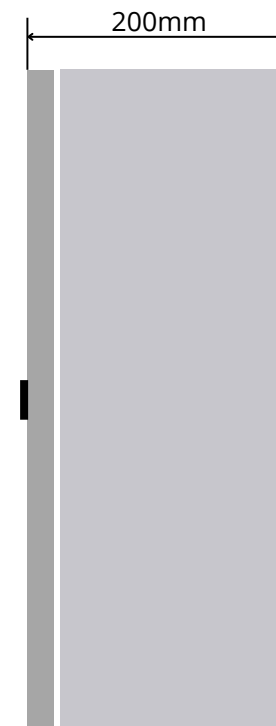

VISTA LATERAL EXTERNA

<div> WM SISTEMAS E PAINÉIS</div>			CLIENTE: <div></div>
			PROJETO: <div>LUX ALTO DA LAPA</div>
DESENHO: Welder Mesquita / William Silva			ITEM: <div>QT-BARRILETE</div>
ENG. RESPONSÁVEL: Wellington Barbosa			
DATA: 14/02/2025	FOLHA: 2/6	ESCALA: S/ ESCALA	REFERÊNCIA: ACO-ELE-LO-102-DIA-R00

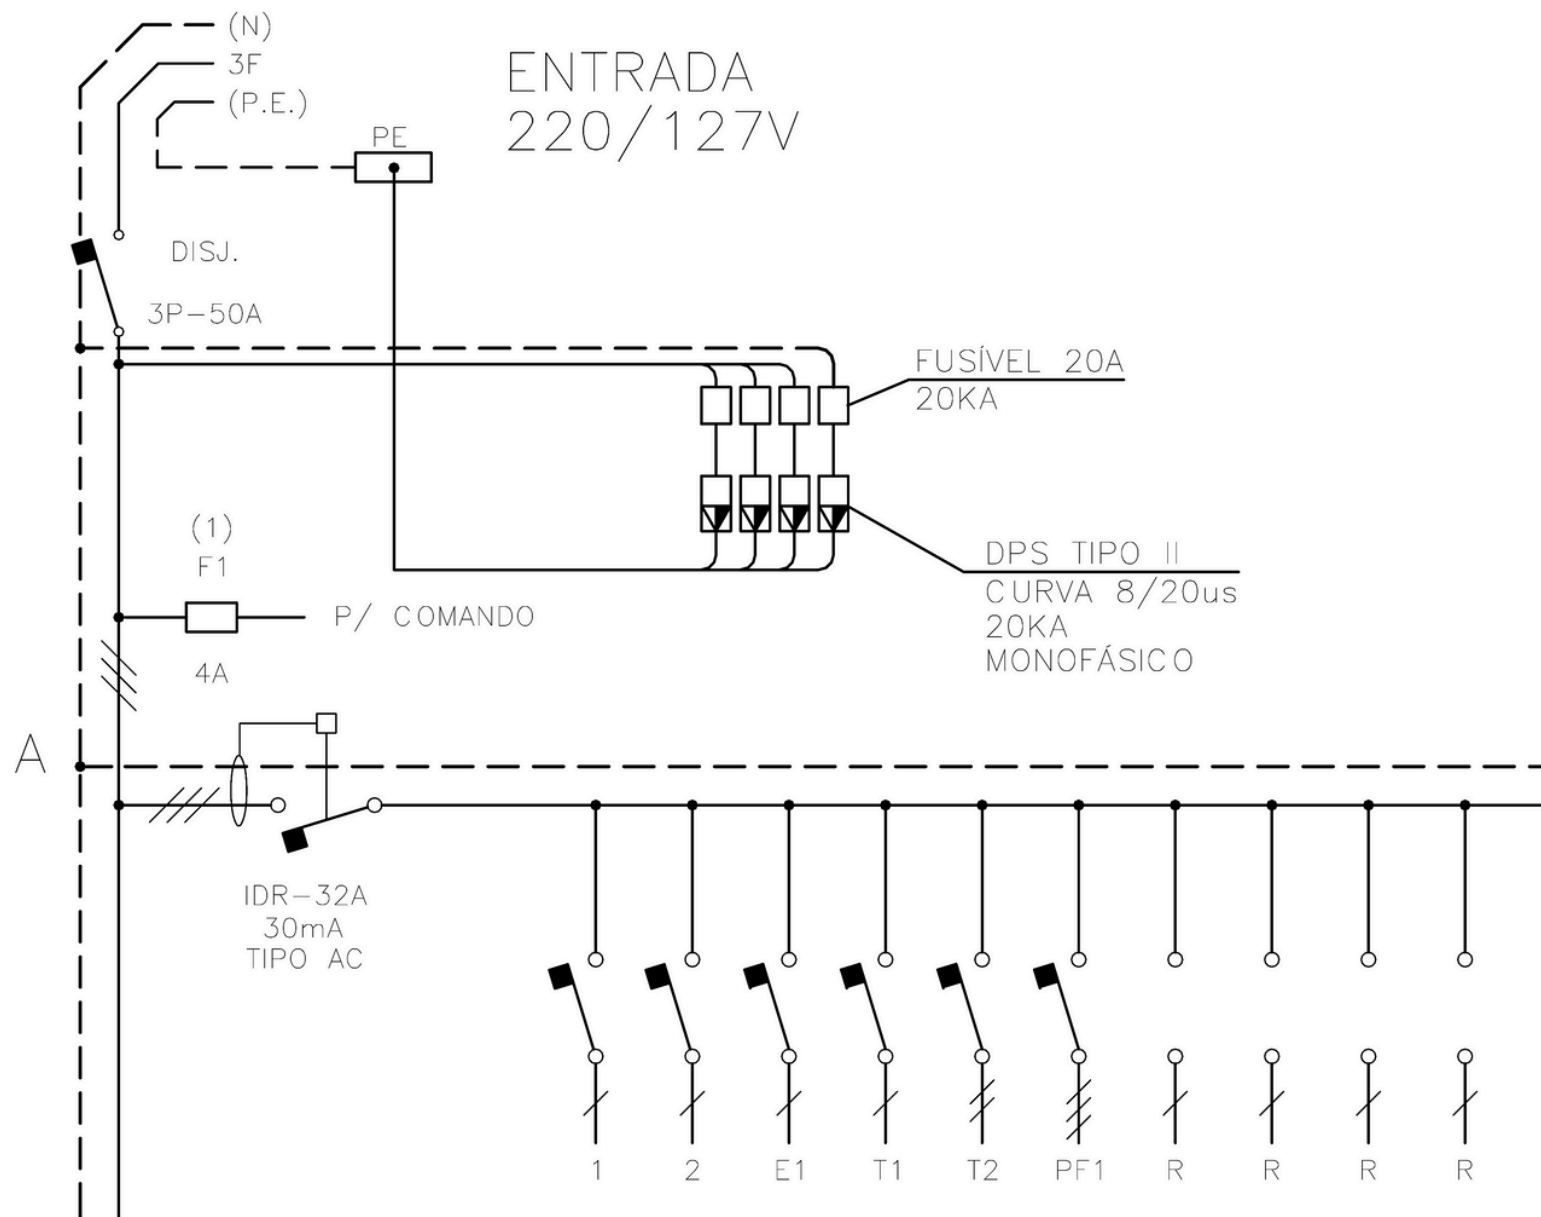

 WM SISTEMAS E PAINÉIS	CLIENTE: IS INSTALL SYSTEM Alfa.Realty
	PROJETO: LUX ALTO DA LAPA
	ITEM: QT-BARRILETE
	REFERÊNCIA: ACO-ELE-LO-102-DIA-R00

DESENHO: Welder Mesquita / William Silva

ENG. RESPONSÁVEL: Wellington Barbosa

DATA: 14/02/2025 **FOLHA:** 3/6 **ESCALA:** S/ ESCALA

QT-BARRILETE	U.M.	Quantidade
Mini Disjuntor NXB-63 3P C50 6kA	Peça	1,0
Mini Disjuntor NXB-63 3P C40 6kA	Peça	1,0
DPS Tipo 2 40A 40KA	Peça	4,0
Dispositivo DR - NXL-63 3P+N 40A 30mA AC 6kA	Peça	1,0
Mini Disjuntor NXB-63 1P C16 6kA	Peça	2,0
Mini Disjuntor NXB-63 1P C20 6kA	Peça	2,0
Mini Disjuntor NXB-63 2P C20 6kA	Peça	1,0
Mini Disjuntor NXB-63 3P C25 6kA	Peça	1,0
Barra de Terra	Peça	1,0
Barra de Neutro	Peça	1,0
Barramento 73A	Metro	1,5
Canaleta 30x50	Metro	1,6
Trilho DIN metro	Metro	0,3
Caixa Sobrepor 500x400x200 - IP54	Peça	1,0
Proteção Policarbonato 2mm 500x500	Peça	1,0
Apoio Proteção Policarbonato	Peça	4,0
Kit Montagem Painel de Distribuição 3	Unidade	1,0
Adesivos	Conjunto	1,0
Placa de identificação 2mm	Peça	1,0
Placa QRCODE- Acesso exclusivo a todos os documentos do empreendimento de forma Digital	Peça	1,0
Embalagem	Peça	1,0
Chave porta da Caixa	Peça	1,0

 WM SISTEMAS E PAINÉIS	CLIENTE:  
	PROJETO: LUX ALTO DA LAPA
	ITEM: QT-BARRILETE
	REFERÊNCIA: ACO-ELE-LO-102-DIA-R00

DESENHO: Welder Mesquita / William Silva

ENG. RESPONSÁVEL: Wellington Barbosa

DATA: 14/02/2025 **FOLHA:** 4/6 **ESCALA:** S/ ESCALA

01 - CONSTRUÇÃO

INSTALAÇÃO:

☒ ABRIGADA ☐ AO TEMPO

PAINEL:

☒ SOBREPOR

☐ EMBUTIR

☐ OUTRO: _____

GRAU DE PROTEÇÃO:

IP 54

PREPARAÇÃO DAS CHAPAS:

☒ DESENGRAXAMENTO QUÍMICO

☒ LIMPEZA

☒ FOSTATIZAÇÃO

PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ:

☒ EPÓXI 80-120µm

☐ OUTROS:

COR DO QUADRO:

☐ CINZA MUNSELL 6.5

☒ CINZA RAL 7032

☐ BRANCO PURO RAL 9010

☐ OUTRA: _____

COR PLACA DE MONTAGEM

☐ LARANJA RAL 2004

☒ LARANJA MUNSELL 2,5 YR 6/14

☐ GALVANIZADO S/ PINTURA

☐ OUTRA: _____

02- BARRAMENTO

MATERIAL:

☒ COBRE ☐ ALUMÍNIO

TRATAMENTO:

☒ NATURAL ☐ BANHO DE PRATA

JUNÇÕES:

☒ NATURAL ☐ BANHO DE PRATA

BARRAMENTO TERRA:

☒ NATURAL ☐ BANHO DE PRATA

BARRAMENTO NEUTRO:

☒ NATURAL ☐ BANHO DE PRATA

ISOLAÇÃO:

☒ TERMO RETRÁTIL

☐ PINTADO

☐ SEM ISOLAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO:

FASES: **PRETO** - **BRANCO** - **VERMELHO**

NEUTRO: **AZUL** TERRA: **VERDE**

03 - CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

TENSÃO NOMINAL: **220V**

TENSÃO DE OPERAÇÃO: **220V**

FREQUÊNCIA NOMINAL: **60Hz**

CORRENTE NOMINAL: **50A**

Icc (SIM): **6kA**

SISTEMA:

☐ 3F ☐ 3F+N ☐ 3F+T ☒ 3F+N+T

☐ 2F ☐ 2F+N ☐ 2F+T ☐ 2F+N+T

<div> WM SISTEMAS E PAINÉIS</div>			CLIENTE: <div><div>IS</div><div>INSTALL SYSTEM</div><div></div></div>
			PROJETO: <div>LUX ALTO DA LAPA</div>
DESENHO: Welder Mesquita / William Silva			ITEM: <div>QT-BARRILETE</div>
ENG. RESPONSÁVEL: Wellington Barbosa			
DATA: 14/02/2025	FOLHA: 5/6	ESCALA: S/ ESCALA	REFERÊNCIA: ACO-ELE-LO-102-DIA-R00

70mm

WM

WM SISTEMAS E PAINÉIS

contato@wmsistemasepainéis.com.br

Contato: (11) 4587-8223 (11) 97170-2721

CLIENTE:

EMPREENDIMENTO:

EQUIPAMENTO:

TENSÃO NOMINAL: 220V

FREQUENCIA: 60HZ

GRAU DE PROTEÇÃO: IP54

TIPO DE USO: ABRIGADO

NORMA: 5410

70mm

100mm

WM

ADVERTÊNCIA

WM SISTEMAS E PAINÉIS

1- QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAÇÃO INTEIRA, A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SÃO SINAL DE SOBRECARGA. POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSÍVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM) SIMPLEMENTE. COMO REGRA A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES A TROCA DOS FIOS E CABOS ELÉTRICOS POR OUTROS DE MAIOR SEÇÃO (BITOLA).

2- DA MESMA FORMA NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMÁTICA DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE. SE OS DESLIGAMENTOS FOREM FREQUENTES E PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NÃO TIVEREM ÊXITO, ISSO SIGNIFICA MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SÓ PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.

3- PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LUMINÁRIAS, TROCA DE LÂMPADAS OU REATORES DEVE SER PREVIAMENTE DESLIGADO O DISJUNTOR DO CIRCUITO CORRESPONDENTE.

www.wmsistemasepainéis.com.br

(11) 4587-8223 (11) 97170-2721

70mm

PLAQUETA IDENTIFICAÇÃO DE QUADRO

MATERIAL: ABS BICAMADA

COR DO FUNDO: PRETO

LOCAL APLICAÇÃO: AREA EXTERNA - PORTA DO QUADRO

ADESIVO DE ADVERTÊNCIA

MATERIAL: ADESIVO COLORIDO AUTOCOLANTE

COR DO FUNDO: BRANCO

LOCAL APLICAÇÃO: AREA INTERNA - PORTA DO QUADRO

PLAQUETA SOMENTE PESSOAS AUTORIZADAS

MATERIAL: ABS BICAMADA

COR DO FUNDO: AMARELO

LOCAL APLICAÇÃO: AREA EXTERNA - PORTA DO QUADRO

QR CODE DE ACESSO AOS PROJETOS

MATERIAL: ADESIVO

COR DO FUNDO: PRETO

LOCAL APLICAÇÃO: AREA EXTERNA - PORTA DO QUADRO

ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS

MATERIAL: ADESIVO AUTOCOLANTE ETIQUETADORA

COR DO FUNDO: PRETO

LOCAL APLICAÇÃO: AREA INTERNA - POLICARBONATO

ADESIVO DE VERIFICAÇÃO

MATERIAL: ADESIVO AUTOCOLANTE COLORIDO

COR DO FUNDO: VERMELHO

LOCAL APLICAÇÃO: AREA INTERNA - PLACA DE MONTAGEM

100mm

ATENÇÃO

SOMENTE PESSOAS AUTORIZADAS

QUADRO DE ENERGIA

WM

WM SISTEMAS E PAINÉIS

contato@wmsistemasepainéis.com.br

100mm

70mm

ACESSE PARA MAIORES

INFORMAÇÕES

(11) 4587-8224 / (11) 97170-2721

WWW.WMSISTEMASEPAINEIS.COM.BR

70mm

(x)mm

DISJ. GERAL

12mm

65mm

ATENÇÃO

Após a instalação, é necessário verificar e reforçar o aperto de todos os parafusos antes de fornecer energia ao quadro.

25mm

<div><div><div><div>WM</div><div>WM SISTEMAS E PAINÉIS</div></div></div></div>			CLIENTE:	<div><div>IS</div><div>INSTALA SYSTEM</div></div> <div><div>Alfa.Realty</div></div>			
			PROJETO:	LUX ALTO DA LAPA			
DESENHO:	Welder Mesquita / William Silva		ITEM:	QT-BARRILETE			
ENG. RESPONSÁVEL:	Wellington Barbosa						
DATA:	14/02/2025	FOLHA:	6/6	ESCALA:	S/ ESCALA	REFERÊNCIA:	ACO-ELE-LO-102-DIA-R00